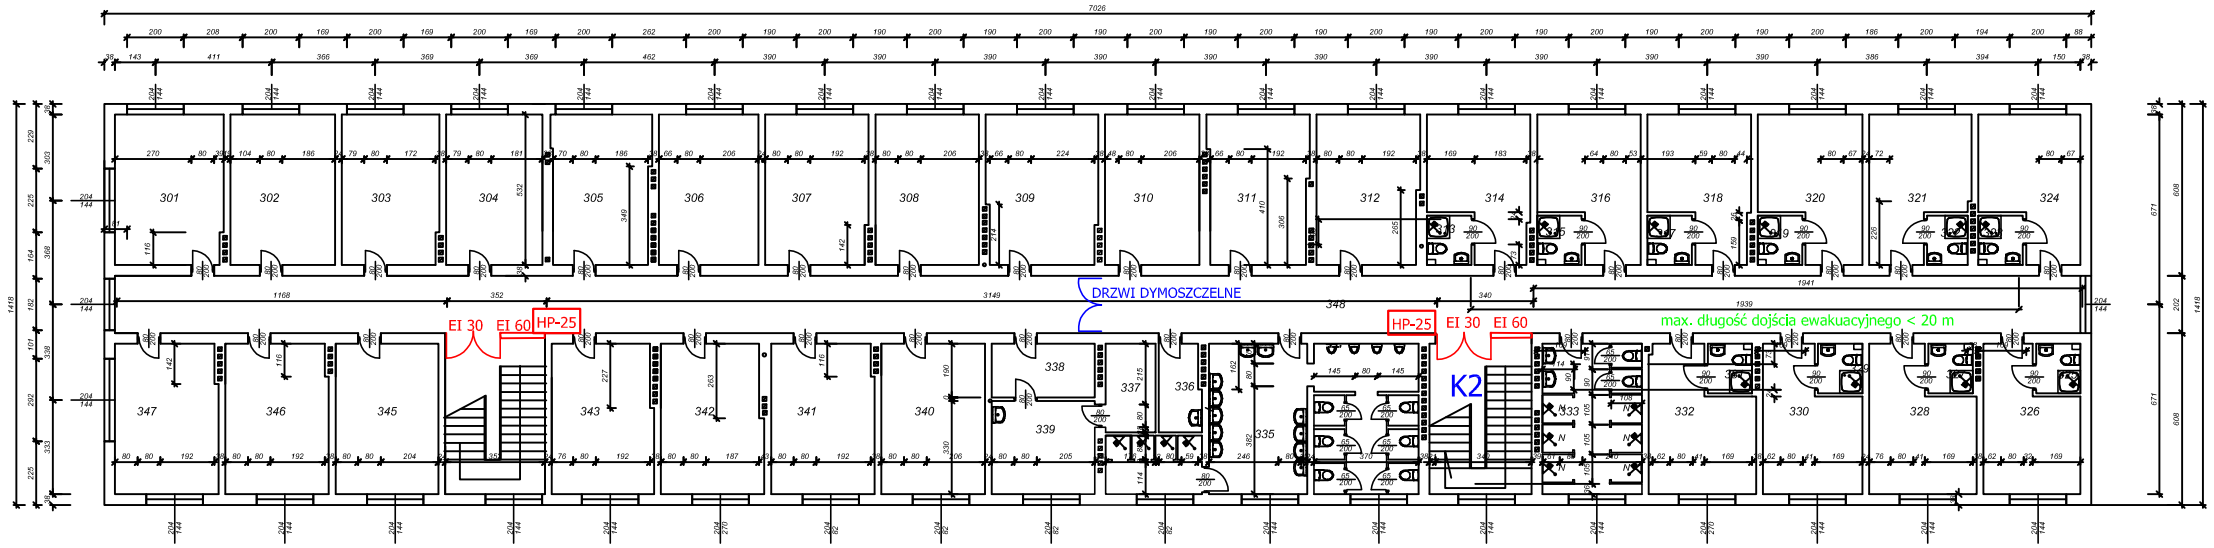

OKNO ODDYMIAJĄCE (bezpośrednio pod stropem)
pow. klatki - uwzględniona przy systemie oddymiania- 20,5 m2

OKNO ODDYMIAJĄCE (bezpośrednio pod stropem)
pow. klatki - uwzględniona przy systemie oddymiania- 20,5 m2

Zestawienie pomieszczeń

Nr pom	Nazwa	Posadzka	Powierzchnia	Nr pom	Nazwa	Posadzka	Powierzchnia
301	pokój	wykładzina PCV	19,7 m2	334	klatka schodowa	lastryko	20,5 m2
302	pokój	wykładzina PCV	19,3 m2	335	węzeł sanitarny	terakota	45,6 m2
303	pokój	wykładzina PCV	19,8 m2	336	pom. gospodarcze	wykładzina PCV	5,4 m2
304	pokój	wykładzina PCV	19,7 m2	337	prac. fotograficzna	wykładzina PCV	5,3 m2
305	pokój	wykładzina PCV	19,6 m2	338	prac. fotograficzna	wykładzina PCV	6,8 m2
306	pokój	wykładzina PCV	19,5 m2	339	prac. fotograficzna	wykładzina PCV	13,3 m2
307	pokój	wykładzina PCV	20,5 m2	340	pokój	wykładzina PCV	20,2 m2
308	pokój	wykładzina PCV	19,7 m2	341	pokój	wykładzina PCV	19,8 m2
309	pokój	wykładzina PCV	19,5 m2	342	pokój	wykładzina PCV	19,6 m2
310	pokój	wykładzina PCV	19,0 m2	343	pokój	wykładzina PCV	19,5 m2
311	pokój	wykładzina PCV	19,4 m2	344	klatka schodowa	lastryko	20,4 m2
312	pokój	wykładzina PCV	19,9 m2	345	pokój	wykładzina PCV	20,0 m2
313	łazienka	terakota	3,1 m2	346	pokój	wykładzina PCV	19,8 m2
314	pokój	terakota	16,2 m2	347	pokój	wykładzina PCV	19,8 m2
315	łazienka	terakota	3,1 m2	348	korytarz	terakota	140,4 m2
316	pokój	terakota	16,2 m2				
317	łazienka	terakota	3,1 m2				
318	pokój	terakota	16,2 m2				
319	łazienka	terakota	3,1 m2				
320	pokój	terakota	16,2 m2				
321	pokój	terakota	16,2 m2				
322	łazienka	terakota	3,1 m2				
323	łazienka	terakota	3,1 m2				
324	pokój	terakota	16,2 m2				
325	łazienka	terakota	3,1m2				
326	pokój	terakota	16,2 m2				
327	łazienka	terakota	3,1 m2				
328	pokój	terakota	16,2 m2				
329	łazienka	terakota	3,1 m2				
330	pokój	terakota	16,2 m2				
331	łazienka	terakota	3,1 m2				
332	pokój	terakota	16,2 m2				
333	pokój	terakota	20,0 m2				

BUDYNEK INTERNATU
RZUT III PIĘTRA
SKALA 1:100

HP-25 - HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP-25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM - 30 mb - ZGODNE Z WYMAGANIAMI

K1 KLATKA SCHODOWA OBUDOWANA W KLASIE REI 60, ZAMYKANA DRZWIAMI PPOŻ, W KLASIE EI 30, WYPOSAŻONA W SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA
SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,30 m
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,60 m (piętro)
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,30 m (półpiętro)

K2 KLATKA SCHODOWA OBUDOWANA W KLASIE REI 60, ZAMYKANA DRZWIAMI PPOŻ. W KLASIE EI 30, WYPOSAŻONA W SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA
SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,30 m
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,60 m (piętro)
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,30 m (półpiętro)

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY PPOŻ.

ZAŁOŻENIA DO EKSPERYZY P.POŻ.				Nr rysunku: 4
Obiekt: Budynek Internatu Zespół Szkół Morskich ul. Arciszewskiego 21, 78-100 Kołobrzeg				Strona nr:
				Skala: 1:300
Treść: RZUT III PIĘTRA				
Autorzy opracowania:		Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. poż. JACEK FORNAL	476/2005	09.2012	
	mgr inż.arch. MACIEJ FURMAŃCZYK	CRBB NR 1/01/R	09.2012	